

ДП810-50 арт. 902001

Держатель проводника Ø8-10мм для плоской кровли

ПАСПОРТ

1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии.

Держатель проводника ДП810-50 арт. 902001

Партия 1550шт, дата изготовления 17.07.2017.

1.2 Назначение.

Держатель проводника ДП810-50 предназначен для крепления токоотводов/проводников на поверхности плоской кровли с уклоном не более 10%. Держатель позволяет закреплять прутки диаметром 8-10мм и обеспечивает зазор между прутком и поверхностью кровли в пределах от 55-65мм. Рекомендуемый шаг установки держателей 1-1,2метра. Держатель проводника ДП810-50 является элементом внешней молниезащитной системы и применяется для защиты зданий и сооружений от прямых ударов молнии, разделения и отвода ее энергии через токоотводы и заземлители в землю.

Конструкция держателя предназначена для эксплуатации в районах с интервалом температур от -45°C до +50°C.

1.3 Конструкция устройства.

Держатель проводника ДП810-50 состоит из двух частей, поставляется в разобранном виде. Одна часть — бетонное основание в внутренней резьбой М6 в верхней части основания. Вторая часть — металлический Г-образный хомут. Перед установкой держателей ДП810-50 необходимо с помощью винта М6*20 (входит в комплект поставки) прикрепить Г-образный крепежный хомут к бетонному основанию.

Внешний вид держателя в сборе представлен на рисунке 1.

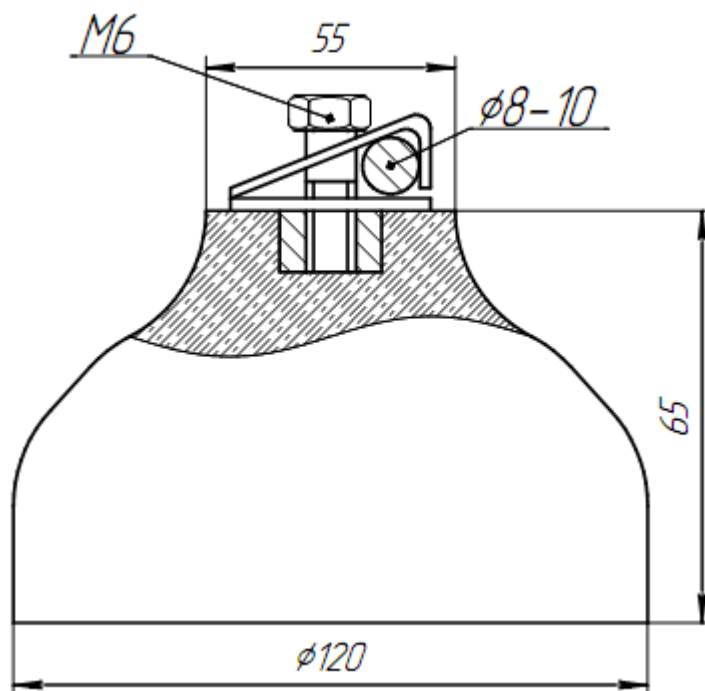


Рисунок 1

1.5 Требование безопасности

При производстве погрузо-разгрузочных работ и работ по монтажу изделий следует руководствоваться требованиями СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», производственных инструкций и инструкций по монтажу и эксплуатации.

1.6 Указания по эксплуатации

Эксплуатация изделия должна производиться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленный коммуникаций.

Штатное и внеочередное обслуживание осуществляется по программе обслуживания, составляемое экспертом по устройствам молниезащиты, представителем проектной организации и утверждаемой техническим руководителем организации.

По истечении срока эксплуатации изделия:

- изделие подлежит демонтажу и замене на новое (в случае отрицательных результатов технического состояния);
- по согласованию между заказчиком и ООО «Электростройкомплект» срок эксплуатации может быть продлён (в случае положительных результатов определения технического состояния) на срок до следующего планового определения технического состояния.

1.7 Рекомендуемая периодичность и порядок проверок

Периодичность проверки элементов держателей:

- проверка и осмотр всех элементов – 1 раз перед началом грозового сезона;
- проверка в той части, где возможно изменение в результате проведенных работ или повреждений защищаемого объекта – после монтажа, переустройства или повреждения;

- осмотр элементов держателя – после стихийных бедствий (ураганного ветра, наводнения, землетрясения, пожара) и гроз чрезвычайной интенсивности.

1.8 Сведения о сертификации.

Информационное письмо №07-150 от 27.02.2017 выданное НТЦ АВТОЭКСПЕРТ аттестат аккредитации RA.RU.11OC13 от 09.04.2015.

2. Комплектность поставки

№ п/п	Наименование	Количество, шт
1	Бетонное основание	1
2	Г-образный крепежный хомут, оцинкованная сталь толщиной 2мм	1
3	Шайба прокладка 33*33, оцинкованная сталь толщиной 2мм	1
4	Винт оцинкованный М6*20	1

3. Срок службы и хранения

Гарантийный срок хранения исчисляется с даты изготовления изделия.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке 2года.

Гарантийный срок эксплуатации – 2года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

4. Гарантии изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует исправность изделия в течении всего гарантийного срока, при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации в течении всего гарантийного срока.

Изделия, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие технических данных требованиям, указанным в паспорте безвозмездно заменяются предприятием-изготовителем при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

5. Свидетельство о приемке

Держатель проводника ДП810-50, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для следующего этапа эксплуатации.

Контроллер ОТК _____

_____ 2017г